WASSERLÖSCHPOSTEN WARTUNG	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Wasserlöschposten*** ***Arbeitsaufwand:*** 1 Std./3 Personen

Ort: EG Foyer, UG Vorraum

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

☐ Überprüfe, ob für jeden Wasserlöschposten die Piktogramme vorhanden und gut sichtbar sind.

☐ Kontrolliere, ob die Bedienungsanleitung gut lesbar ist.

☐ Prüfe, ob der Schrank Anzeichen von Beschädigungen hat und ob sich die Türen ungehindert öffnen lassen.

☐ Rolle den Schlauch vollständig ab. Überprüfe die gesamte Länge des Schlauchs auf Anzeichen von Rissen, Verformungen oder Beschädigungen.

☐ Kontrolliere, ob sich die Schlauchtrommel in beide Richtungen frei bewegt und ob sich der Haspel in den Winkel schwenken lässt.

☐ Prüfe, ob die Wandbefestigung fest angebracht und stabil ist.

☐ Prüfe, ob die Schlaucheinbindungen oder -schellen passen und sicher befestigt sind.

☐ Wenn der Schlauch im Freien ist oder ein geeignetes Gefäss bereit steht, öffne den Absperrhahn im Schrank. Prüfe ob er sich leicht betätigen lässt.

☐ Prüfe bei geschlossenem Strahlrohr, ob alle Teile des Wasserlöschpostens dicht sind.

☐ Öffne das Strahlrohr und kontrolliere, ob es sich leicht betätigen lässt. Prüfe ob die Wasserdurchflussmenge gleichmässig und ausreichend ist.

☐ Schliesse das Strahlrohr und den Absperrhahn (rot). Rolle den Schlauch wieder auf und achte darauf, dass er sich vollständig entleert.

☐ Fülle den Instandhaltungsnachweis aus und schreibe dein Kürzel hin.

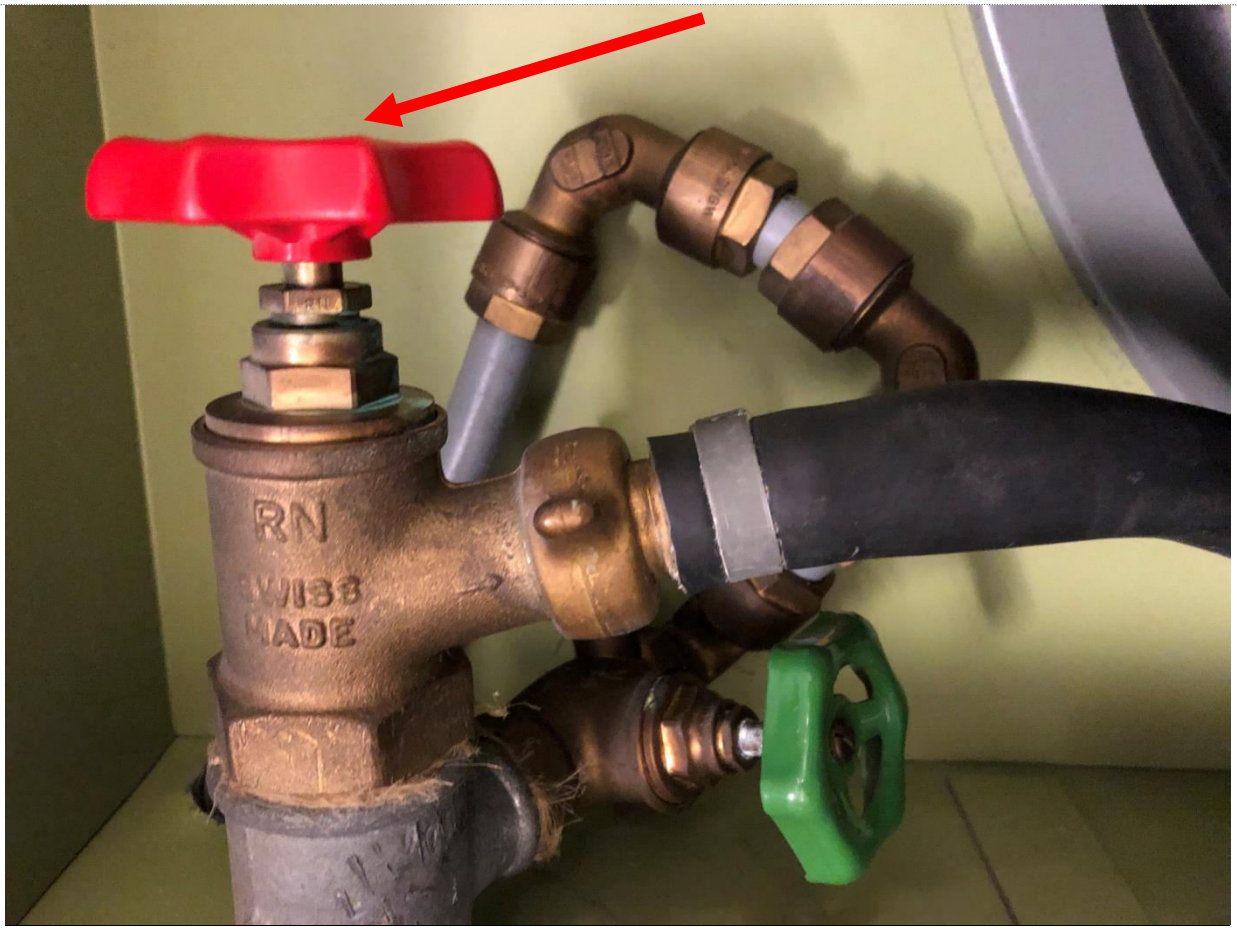

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **15.06.2022**